

ли 7014



**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник отдела контроля и учета  
энергопотребления по ЮЗАО  
Службы контроля и учета энергопотребления

Управления по коммерческому учету  
и контролю энергоресурсов Филиала № 11  
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"  
Отдел контроля и учета  
энергопотребления по ЮЗАО  
Для актов допуска узлов учета  
тепловой энергии и ГВС (ХВС)

Летуновский А.А.  
2018г.

АКТ № 373 - 11 /07-18-УУТЭ

**периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее УУТЭ): **ТСЖ "Ломоносовский, д. 18"**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ИТП № 07-04-0801/034

По адресу: г. Москва Ломоносовский пр-т, д. 18

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

*соответствие*

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается (не допускается)** в эксплуатацию с «05» 07 2018 г. по «05» 07 2019 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип	Заводской	Показания прибора	Место установки	Номер пломбы	Срок очередной
1	2	3	4	5	6
ВИС.Т	160776	Q- <i>12266</i> Гкал	ЦО+Вент.	001	07.06.2020
ПП-150	171	M1- <i>2019743</i> т	Подающий тр-д	001	07.06.2020
ПП-150	179	M2- <i>2018282</i> т	Обратный тр-д	001	07.06.2020
КТПТР-01	12985	Тр- <i>105 07</i> ч	Подающий тр-д	001	28.03.2020
КТПТР-01	12985А		Обратный тр-д	001	28.03.2020
ВИС.Т	160776	Q- <i>7878</i> Гкал	ГВС	001	07.06.2020
ПП-100	289	V1- <i>666783</i> м3	Подающий тр-д	001	07.06.2020
ПП-80	591	V2- <i>586059</i> м3	Циркуляционный тр-д	001	07.06.2020
КТПТР-01	16508	Тр- <i>17522</i> ч	Подающий тр-д	001	24.03.2020
КТПТР-01	16508А		Циркуляционный тр-д	001	24.03.2020

**Представитель энергоснабжающей организации:**

Старший инспектор отдела контроля и учета энергопотребления по ЮЗАО Филиала № 11 "Горэнергосбыт"

(должность, фамилия, номер телефона)

ПАО "МОЭК" Ельмов В.Н. тел.: (495)539-59-07 (доб. 17-05)

подпись \_\_\_\_\_

**Ответственный представитель потребителя:** *истопительница ТСЖ "Ломоносовский, 18"*  
(должность, фамилия, номер телефона)


подпись \_\_\_\_\_

М.П.





**Схема учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя.**

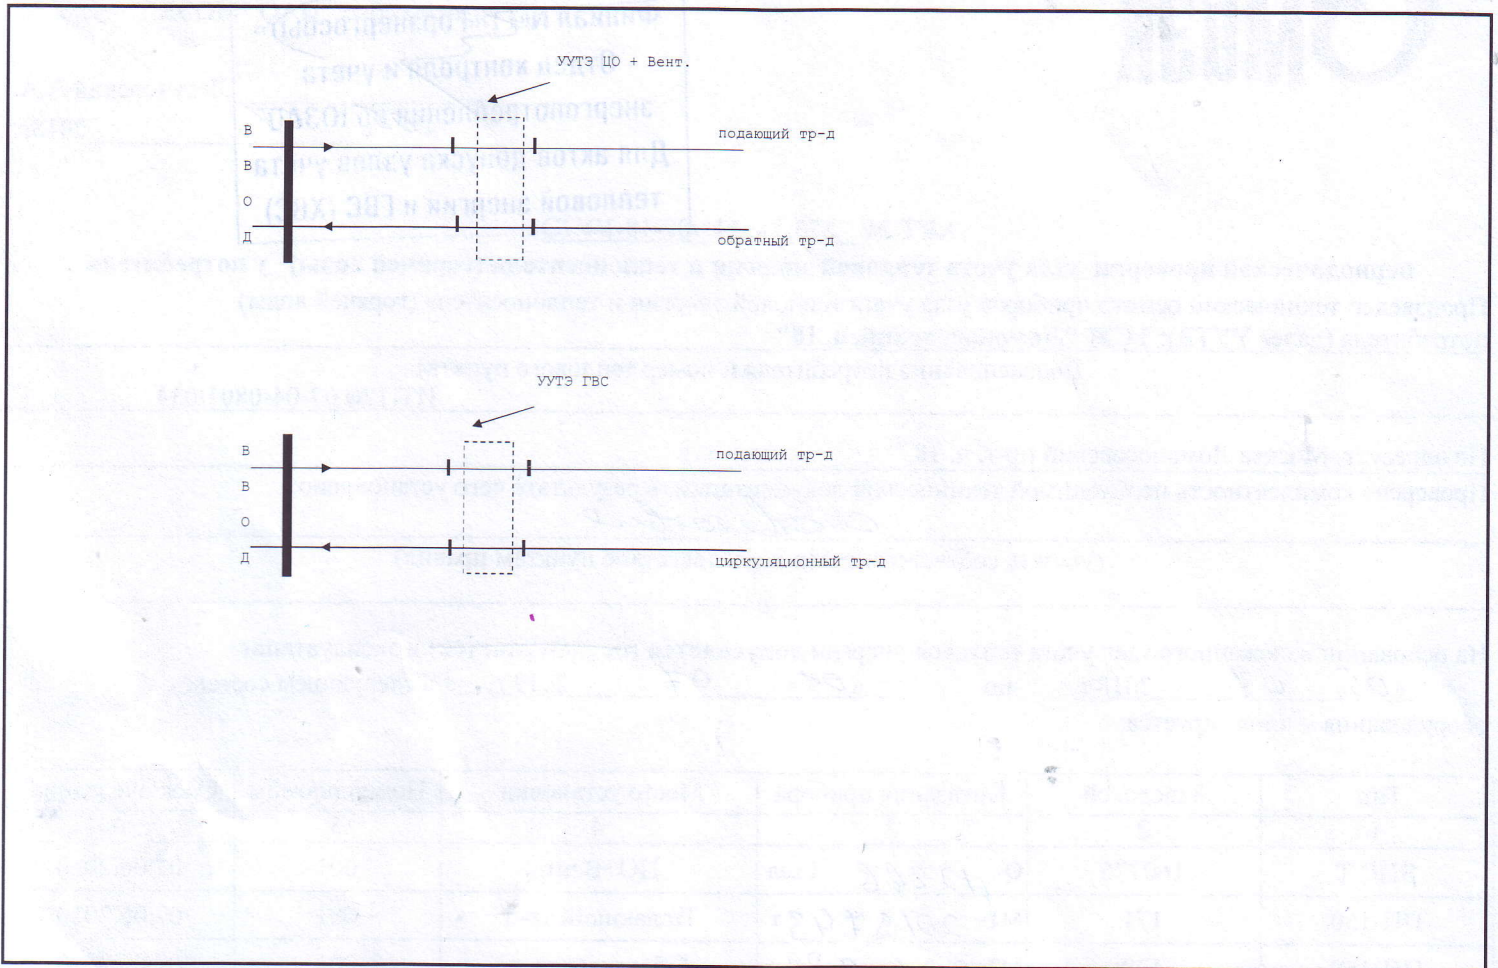

Замечания: Оценка работоспособности УУТЭ по системе ЦО+Вент. будет дана после предоставления распечатки с наработкой не менее 72 часов (в отопительный сезон 2018/2019 г.)

Рекомендация:

Примечание

**Представитель энергоснабжающей организации:**

Старший инспектор отдела контроля и учета энергопотребления по ЮЗАО Филиала № 11 "Горэнергосбыт"

(должность, фамилия, номер телефона)

ПАО "МОЭК" Ельмов В.Н. тел.: (495)539-59-07 (доб. 17-05)

подпись

**Ответственный представитель потребителя:**

(должность, фамилия, номер телефона)

Исполнительный директор ТСЖ "Ломоносовский, 18"  
8-495-930-86-68  
подпись / Е.В. Торшнев /

